

АКТ

обследования внутриквартирной разводки системы горячего водоснабжения на предмет соответствия с рабочим проектом секционного жилого дома №4 Ш 03/07-05 (план с сетями Т3, Т4, К1)
в квартире № 15 дома № 4 квартала 20, ЭЖК «Эдем»
д. Гаврилково Красногорского района Московской области

д. Гаврилково

20 сентября 2016г.

Комиссия, в составе:

Главный инженер ТСЖ «ЭДЕМ»
-Цаплин А.В.

Генеральный директор ООО «ЮЛМА»
- Шейн А.А.

Слесарь ООО «ЮЛМА»
-Лупач В.И.

Заказчик:

ТСЖ «ЭДЕМ»

составили настоящий Акт о том, что 20 сентября 2016г., было проведено обследование разводки системы горячего водоснабжения на предмет соответствия с рабочим проектом в квартире №15 дома № 4 квартала 20, ЭЖК «Эдем», д. Гаврилково Красногорского района Московской области.


Выявлены следующие несоответствия с рабочим проектом:

- Выполнена не предусмотренная проектом Ш 03/07-05 (план с сетями Т3, Т4, К1) врезка полотенцесушителя магистраль системы горячего водоснабжения.
- Выполнена не предусмотренная проектом Ш 03/07-05 (план с сетями Т3, Т4, К1) врезка циркуляционного насоса в обратную магистраль системы горячего водоснабжения.

Вывод: данное нарушение приводит к нарушению циркуляции, а в последствии к остыванию горячей воды в общем стояке.

Исполнитель:

Главный инженер ТСЖ «ЭДЕМ»

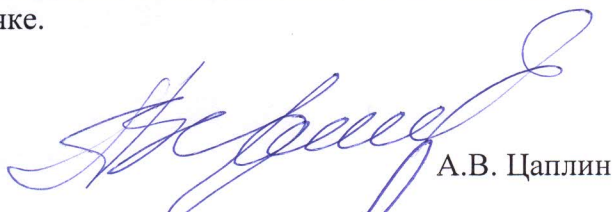


А.В. Цаплин

Генеральный директор ООО «ЮЛМА»

А.А. Шейн

Слесарь ООО «ЮЛМА»



В.И. Лупач

Заказчик:

ТСЖ «ЭДЕМ»